

RAPPORT

Toelichting aanvraag omgevingsvergunning (verandering)

20 kV inkoopstation, Zuidwending 1 te Veendam

Klant: Nobian

Referentie: BJ6695-IB-RP-260302-1547

Status: Definitief/1

Datum: 10 september 2026

HASKONING NEDERLAND B.V.

Euvelgunnerweg 25A
9723 CV Groningen
Netherlands
Industry & Buildings
Trade register number: 56515154

Telefoon: +31 88 348 53 00
E-mail: info@haskoning.com
Website: haskoning.com

Titel document: Toelichting aanvraag omgevingsvergunning (verandering)
Ondertitel: 20 kV inkoopstation, Zuidwending 1 te Veendam
Referentie: BJ6695-IB-RP-260302-1547
Uw kenmerk: BJ6695
Status: Definitief/1
Datum: 10 september 2026
Projectnaam: Nobian Zuidwending - 20 kV inkoopstation
Projectnummer: BJ6695
Auteur(s): Haskoning

Opgesteld door: NL

Gecontroleerd door: 5.1.2.

Datum: 12 Maart 2026

Goedgekeurd door: 5.1.2. e

Datum: 10 September 2026

Classificatie: Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. Haskoning Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van Haskoning Nederland B.V. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat. Dit document kan zijn opgesteld met behulp van kunstmatige intelligentie (AI); alle door AI gegenereerde inhoud is beoordeeld en gevalideerd door onze experts.

Inhoud

1	Algemene gegevens	1
1.1	Inleiding	1
1.2	Verzoek	1
1.3	Participatie	1
1.4	Leeswijzer	1
2	Situatiebeschrijving	2
2.1	Projectlocatie	2
2.2	Beschrijving van het voornemen	3
3	Wettelijk kader	5
3.1	Vigerende vergunningen en bevoegd gezag	5
3.2	Omgevingsplan	5
3.3	Omgevingswet	6
3.4	Besluit activiteiten leefomgeving	6
3.5	Milieubelastende activiteiten	6
3.6	Omgevingsbesluit	7
3.7	Milieueffectrapportage	7
4	Milieueffecten	8
4.1	Algemeen	8
4.2	Afvalstoffen	8
4.3	Bodembescherming	8
4.4	Afvalwater/ lozingen op oppervlaktewater	8
4.5	Energie- en waterverbruik	8
4.6	Emissies naar de lucht	9
4.7	Geur	9
4.8	Geluid	9
4.9	Omgevingsveiligheid	9
4.10	Trillingen	10
4.11	Verkeer, vervoer en mobiliteit	10
4.12	Conclusie	10
5	Bijlagen	11

1 Algemene gegevens

1.1 Inleiding

Nobian Salt B.V. is een chemiebedrijf gespecialiseerd in de productie van zout, chemicaliën en energie. De aanvraag betreft de huidige pekewinningsinrichting Zuidwending van Nobian Salt B.V. (verder aangeduid als Nobian) aan de Zuidwending 1 te Veendam.

Binnen de pekewinningsinrichting zijn diverse elektriciteitsvoorzieningen aanwezig. Dit betreft zowel hoogspanning- als laagspanningsinstallaties. In het kader van het actualiseren en vereenvoudigen van deze elektriciteitsvoorzieningen is door Nobian een plan opgesteld om deze voorzieningen te upgraden dan wel vernieuwen. Onderdeel van dit plan betreft de realisatie van een nieuw 20 kV inkoopstation. Het inkoopstation zorgt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en zet de spanning van 20.000 volt om naar een lagere voltage.

1.2 Verzoek

Dit document betreft een toelichting op de vergunningsaanvraag voor de voorgenomen milieubelastende activiteiten (mba's) voor het plaatsen en in gebruik nemen van het nieuwe inkoopstation. De verandering heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

In dit document zijn de activiteiten en de milieueffecten beschreven behorende bij de verandering.

Dit rapport is een toelichting op de digitaal aangeleverde informatie via het Omgevingsloket. Het aanvraagformulier dat digitaal via het Omgevingsloket beschikbaar is, heeft beperkte mogelijkheden voor het invullen van relevante informatie en nuances zijn moeilijk of niet mogelijk. Ook kan de informatie in dit formulier (na definitief indienen) niet meer worden aangepast. Wij verzoeken het bevoegd gezag daarom de tekst in de deze toelichting en de andere bijlagen behorend bij de vergunningaanvraag in voorkomende gevallen te laten prevaleren boven de gegevens/tekst in het aanvraagformulier.

1.3 Participatie

Nobian onderhoudt periodiek overleg (bijpraatsessies) met de omgeving van de locatie Zuidwending. Tijdens deze overleggen worden onder meer toekomstige ontwikkelingen en voorgenomen wijzigingen besproken. Gezien de beperkte impact van het project op de omgeving volstaan in het kader van participatie de beschikbare, procedurele inspraakmomenten.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de een beschrijving gegeven van de huidige situatie en voorgenomen verandering. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de relevante wet- en regelgeving en het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een beschouwing van de relevante milieueffecten gegeven.

2 Situatiebeschrijving


2.1 Projectlocatie

De beoogde locatie voor het 20 kV inkoopstation (het projectgebied) ligt ten zuiden van de bestaande pekelwinningsinrichting te Zuidwending. Het betreft het perceel, kadastraal bekend als gemeente Veendam, sectie P, nr. 1085. Het is een perceel in eigendom van Nobian.

De locatie is dusdanig gekozen dat deze:

1. Gelegen is op gronden in eigendom van de initiatiefnemer;
2. Gelegen is in het verlengde van bestaande bouwwerken om zo de huidige zichtlijnen te behouden;
3. Nabij de bestaande pekelwinningsinrichting ligt in verband met de lengte van de te leggen kabels;
4. Niet gelegen is ter plaatse van bestaande ondergrondse buisleidingen;
5. Niet gelegen is ter plaatse van gronden met een archeologische verwachtingswaarde.

De beoogde ligging van het 20 kV inkoopstation is weergegeven in figuur 2-1. Bijlagen 1 en 2 bij de aanvraag geven een gedetailleerde weergave van de beoogde situatie.

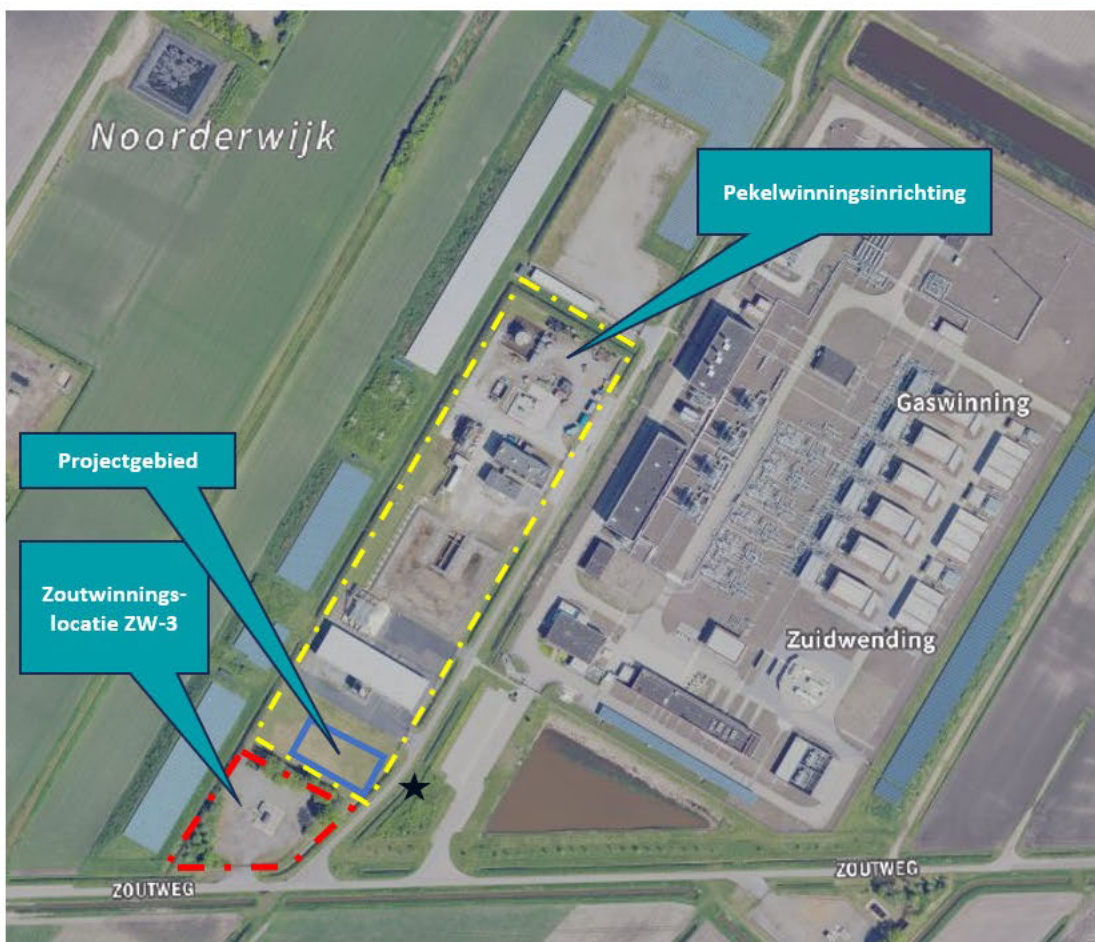

Figuur 2-1 bovenaanzicht pekelwinningsinrichting en zoutwinningslocatie ZW-3 met schetsmatig de ligging van het projectgebied (hierin: ★ = fotopositie figuur 2-2)

Huidige situatie

Uit de luchtfoto in figuur 2-1 kan het huidige ruimtegebruik voor het projectgebied en haar omgeving worden afgeleid.

De beoogde locatie voor de realisatie van het 20 kV inkoopstation – is zoals aangegeven – gelegen tussen de bestaande pekelwinningsinrichting Zuidwending en de bestaande zoutwinningslocatie ZW-3. Het projectgebied is in gebruik als grasland (geen agrarische functie) en omheind. Het hekwerk om het projectgebied maakt deel uit van het hekwerk om de pekelwinningsinrichting.

De directe omgeving van het projectgebied heeft een industrieel karakter. Ten noordoosten van het projectgebied bevindt zich het bovengrondse deel van de gasbufferinrichting van de Gasunie ten behoeve van de ondergrondse van aardgas.

Ten noordwesten van het projectgebied bevinden zich meerdere mijnbouwlocaties voor de winning van zout en voor de opslag van aardgas. De gronden rondom en tussen deze locaties kennen een agrarisch gebruik (akkerbouw).




Figuur 2-2 zicht op het projectgebied vanaf de Zoutweg (★)


2.2 Beschrijving van het voornemen

Het 20 kV inkoopstation wordt prefab aangeleverd. In figuur 2-3 is een impressie gegeven van het te plaatsen bouwwerk en afmetingen. In bijlage 2 is het te plaatsen inkoopstation in meer detail weergegeven. Het inkoopstation heeft een oppervlakte van 14 m² en hoogte van 3,6 meter. Om het inkoopstation komt een hek te staan van circa 2,2 meter hoog.


Het 20 kV inkoopstation wordt nabij de perceelsgrens geplaatst, de locatie is weergegeven in bijlage 1. Het inkoopstation is alleen toegankelijk voor bevoegde personen en is bestemd tegen invloeden van buitenaf. Hiervoor wordt een eigen toegang gerealiseerd, zodat onderhoudspersoneel van Enexis toegang heeft.

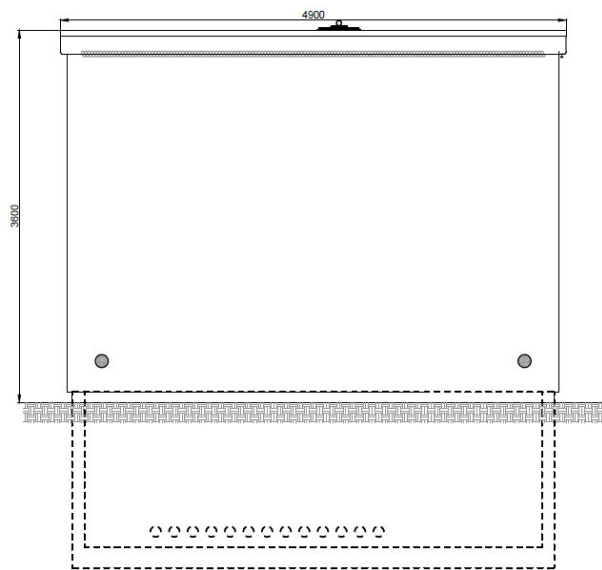


Westgevel
Schaal 1:50

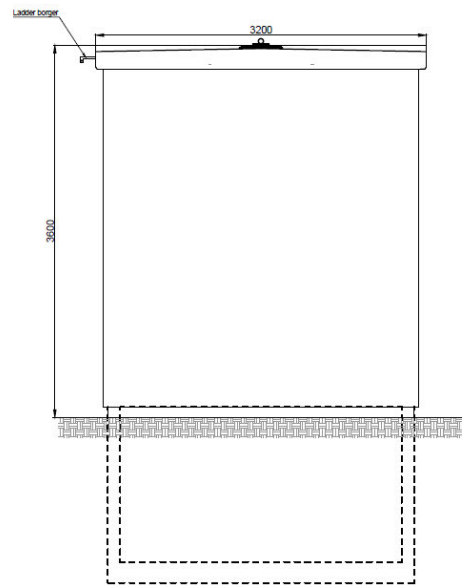

Noordgevel
Schaal 1:50

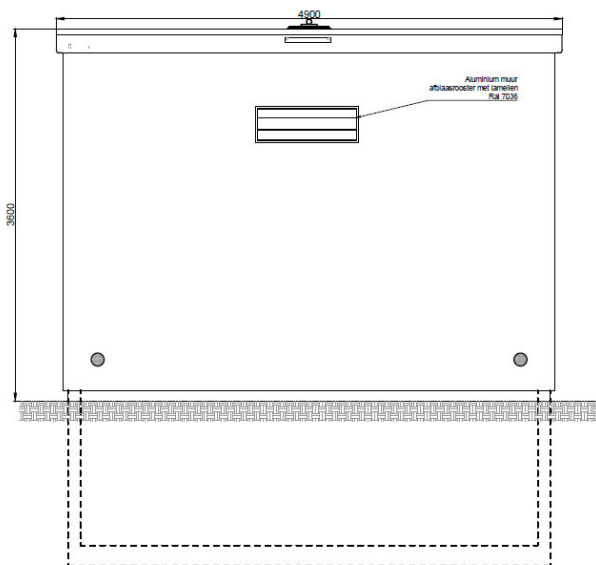

Oostgevel
Schaal 1:50

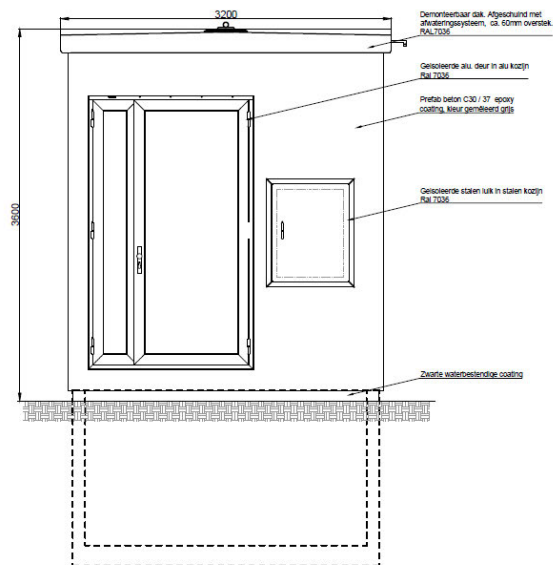

Zuidgevel
Schaal 1:50

Figuur 2-3 impressie van het 20 kV inkoopstation

3 Wettelijk kader

In dit hoofdstuk is de relevante wet- en regelgeving voor onderhavig voornemen beschreven. In hoofdstuk 4 is voor verschillende milieuaspecten getoetst hoe aan deze wet- en regelgeving voldaan kan worden.

3.1 Vigerende vergunningen en bevoegd gezag

Nobian beschikt momenteel over de volgende vigerende vergunningen (Tabel 3-1).

Tabel 3-1 Overzicht vigerende vergunningen.

Type vergunning/ melding/ wijziging, met wettelijk kader	Betreft	Datum beschikking/ melding	Kenmerk/ document nummer	Bevoegd gezag
Pekelwinningsinrichting Zuidwending				
Oprichtingsvergunning voor de aardgasbuffer Zuidwending	Gehele locatie	21-07-2005	E/EP/5033730	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Veranderingsvergunning voor het uitlogen van zes nieuwe cavernes t.b.v. gasopslag en verlengen leidingen	Gehele locatie	16-04-2009	ET/EM/9030480	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bijplaatsen pomp AP-140D in het bestaande pompgebouw binnen de locatie Zuidwending	Pompstation Zuidwending	30-08-2024	PDGGO-DTDO / V-71176	Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG)
Realisatie tweede boorgat (A5b) binnen de zoutwinningslocatie A5	Zoutwinningslocatie A5	13-12-2024	PDGGO-DTDO / V-58185	Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG)
Losse vergunningen				
Realisatie van een evaluatieput (A9a) ter plaatse van beoogde zoutwinningslocatie A9	Zoutwinningslocatie A9	13-12-2024	PDGGO-DTDO / V-58184	Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG)
Realisatie van een evaluatieput (A11a) ter plaatse van beoogde zoutwinningslocatie A11	Zoutwinningslocatie A11	13-12-2024	PDGGO-DTDO / V-58183	Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG)

3.2 Omgevingsplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft iedere gemeente direct een omgevingsplan van rechtswege. Het tijdelijk deel van het omgevingsplan van rechtswege bestaat uit bestaande ruimtelijke plannen, enkele gemeentelijke verordeningen en de bruidsschat (rijksregels).

Onderhavig voornemen heeft betrekking op gronden binnen de gemeente Veendam.

De volgende bestemmingsplannen voor het projectgebied maken van rechtswege onderdeel uit van het omgevingsplan van de gemeente Veendam:

- 'Buitengebied Veendam, vastgesteld op 2 mei 2018;
- 'Veegplan buitengebied Veendam', vastgesteld op 28 oktober 2019;
- 'Algemeen veegplan Veendam 2023', vastgesteld op 22 mei 2024.

Het projectgebied heeft als functie 'Agrarisch' met de functieaanduidingen 'geluidzone – industrie' en 'veiligheidszone – bevi'. De ontwikkeling en ingebruikname van een 20 kV inkoopstation is niet passend binnen de regels behorend bij de functie 'Agrarisch'. Gezien het afwijken van deze regels is voor de beoogde ontwikkeling tevens een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) ingediend bij de gemeente Veendam.

3.3 Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet bevat de kaders voor de fysieke leefomgeving en is in plaats gekomen van onder meer de wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. In vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling is de Omgevingswet verder uitgewerkt. In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste voor deze vergunningaanvraag toegelicht.

3.4 Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat, samen met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het besluit, voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. Het Bal bevat inhoudelijke algemene regels voor onder meer milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten, wateronttrekkingsactiviteiten en mijnbouwactiviteiten.

3.5 Milieubelastende activiteiten

Binnen de terreingrenzen van het beoogde vinden een aantal milieubelastende activiteiten plaats. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de van toepassing zijnde milieubelastende activiteiten (mba's). Hierbij is alleen de kernactiviteit benoemd, aangezien de aan te vragen verandering alleen daarop betrekking heeft.

Milieubelastende activiteit ¹	Toelichting	Algemene regels H4 en H5 (Bal)
§ 3.10.1. Mijnbouw	Het exploiteren van een mijnbouwwerk wordt in § 3.10.1. van het Bal aangewezen als vergunningplichtige mba. Hieronder vallen ook alle functioneel ondersteunde mba's.	<ul style="list-style-type: none"> • § 5.2.1. Eindonderzoek bodem • § 5.3.1. PRTR • § 5.4.1. Verduurzaming van het energiegebruik • § 5.4.3. Zeer zorgwekkende stoffen • § 5.4.4. Emissies in de lucht

¹ N.B. eventuele bedrijfstak overstijgende mba's of andere mba's zijn niet meegenomen in deze opgave omdat de verandering daar geen invloed op heeft.

Op grond van artikel 3.321 lid 1 Besluit activiteiten leefomgeving is het exploiteren van een mijnbouwwerk vergunning plichtig. De vergunningsplicht geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten die de kernactiviteit functioneel ondersteunen.

Het beoogde voornemen leidt niet tot wijzigingen aan de bestaande installaties en derhalve niet tot aanpassing van de vigerende voorschriften.

3.6 Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit regelt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen. Ook regelt het welke bestuursorganen, adviesorganen en adviseurs betrokken moeten worden bij de besluitvorming, de invulling van procedures en stelt het regels aan een aantal op zichzelf staande onderwerpen zoals de milieueffectrapportage.

3.7 Milieueffectrapportage

De verplichting voor het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) is geïntegreerd in artikel 16.43 van de Omgevingswet en in hoofdstuk 11 van het Omgevingsbesluit. Bijlage V bij het Omgevingsbesluit maakt onderscheid tussen projecten waarvoor direct een m.e.r.-plicht geldt en projecten waar het bevoegd gezag moet beoordelen of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Indien dit niet het geval is, bestaat er geen m.e.r.-plicht. Deze beoordeling wordt de m.e.r.-beoordeling genoemd.

De in de aanvraag beschreven verandering betreft de realisatie en ingebruikname van een 20 kV inkoopstation dat functioneel ondersteunend is aan de bestaande mijnbouwactiviteit. Deze verandering leidt niet tot een winning, wijziging of uitbreiding van ondergrondse mijnbouw als bedoeld in categorie B3 van Bijlage V bij het Omgevingsbesluit. Met de voorgenomen activiteit wijzigt de aard, omvang of capaciteit van de mijnbouwactiviteit niet en nemen de milieugevolgen van de winning niet toe. Er is daarmee geen sprake van een m.e.r.-plicht of plicht tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling.

4 Milieueffecten

4.1 Algemeen

Met deze aanvraag verandert de wijze en omvang van de activiteiten binnen de terreingrenzen van de beoogde activiteit ter plaatse van de pekelwinningsinrichting Zuidwending niet. Voor alle milieuaspecten is sprake van een positief of neutraal/gelijkblijvend milieueffect. Per milieuaspect wordt in dit hoofdstuk aangegeven wat wijzigd en/of is beargumenteerd waarom het milieueffect niet aan de orde is.

4.2 Afvalstoffen

De aangevraagde verandering leidt niet tot aanpassing of verandering van het bestaande productieproces binnen de locatie van de pekelwinningsinrichting Zuidwending of tot een grotere productie.

De verandering leidt niet tot andere of meer afvalstoffen ten opzichte van de vergunde situatie en er zijn dus geen nadelige gevolgen aan de orde.

Conclusie

Gezien de verandering niet leidt tot andere of meer afvalstoffen ten opzichte van de vergunde situatie is er vanuit het oogpunt 'afvalstoffen' geen bezwaar om de verandering te vergunnen.

4.3 Bodembescherming

Het in werking hebben van het 20 kV inkoopstation leidt niet tot bodembedreigende activiteiten. Binnen het inkoopstation worden geen bodembedreigende stoffen gebruikt of opgeslagen. Er is daarmee geen sprake van een risico op bodemverontreiniging.

Conclusie

Doordat de verandering niet leidt tot nieuwe bodembedreigende activiteiten is er geen sprake van een risico op bodemverontreiniging.

4.4 Afvalwater/ lozingen op oppervlaktewater

Het beoogde bouwwerk heeft een oppervlak van 14 m². Het hemelwater van het inkoopstation stroomt af naar het omringde maaiveld, waarna het infiltreert in de bodem. Er komt geen extra of ander afvalwater vrij en er ontstaat door de aangevraagde verandering binnen de locatie geen nieuwe of extra emissies naar oppervlaktewater ten opzichte van de vergunde situatie. Het bouwwerk heeft geen invloed op de waterhuishoudkundige situatie.

Conclusie

Gezien het geen nieuwe of extra emissies naar oppervlaktewater betreft is er geen belemmering om de verandering te vergunnen.

4.5 Energie- en waterverbruik

De beoogde activiteit leidt niet tot aanpassing van de bestaande of het bijplaatsen van andere installaties. Daarnaast wijzigt de productiecapaciteit niet. Het 20 kV inkoopstation wordt geplaatst tussen de pekelwinningsinrichting en de bestaande zoutwinningslocatie. Het inkoopstation verbruikt nagenoeg geen elektriciteit, het zorgt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en zet de spanning van 20.000 volt om naar een lagere voltage.

Binnen het inkoopstation is verbruik van water niet aan de orde.

Conclusie

Gezien er naar aanleiding van de verandering geen nadelige gevolgen aan de orde zijn voor het aspect energie- en waterverbruik is er geen sprake van een bezwaar om de verandering te vergunnen.

4.6 Emissies naar de lucht

Operationele fase

Het inkoopstation bevat geen mechanische ventilatie of anderszids. Binnen het gebouw komen geen luchtmissies vrij en worden er onder normale bedrijfsomstandigheden geen emissies voorzien.

Er ontstaan vanwege de nu aangevraagde verandering binnen de inrichting geen andere of meer emissies naar de lucht ten opzichte van de vergunde situatie.

Conclusie

Ten opzichte van de vergunde situatie, zijn er naar aanleiding van de verandering geen nadelige gevolgen voor het aspect lucht. Vanuit het oogpunt 'emissies naar de lucht' is er geen bezwaar om de verandering te vergunnen.

4.7 Geur

Het voornemen leidt niet tot nieuwe geurbronnen.

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor het vergunnen van de activiteiten waar onderhavige motivering op toe ziet.

4.8 Geluid

Het te plaatsen 20 kV inkoopstation bevat geen geluid emitterende bronnen. Op basis hiervan blijft het aspect geluid onveranderd ten opzichte van de huidige situatie. Het bijplaatsen van het 20 kV inkoopstation leidt niet tot geluidhinder.

Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het vergunnen van de activiteiten waar onderhavig document op toe ziet.

4.9 Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines. Het in gebruik nemen van het inkoopstation leidt niet tot de opslag, productie, het gebruik of het vervoer van gevaarlijke stoffen en vormt geen risicobron voor de omgeving. De activiteit leidt niet tot een toename van het plaatsgebonden risico of het groepsrisico en veroorzaakt geen aandachtsgebieden als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Conclusie

Het in gebruik nemen van het inkoopstation leidt niet tot de opslag, productie, het gebruik of het vervoer van gevaarlijke stoffen en vormt geen risicobron voor de omgeving. Omgevingsveiligheid vormt daarmee geen belemmering voor het vergunnen van de activiteiten waar onderhavig document op toe ziet.

4.10 Trillingen

Het in gebruik nemen van het 20 kV inkoopstation leidt niet tot nieuwe bronnen die trillingen kunnen veroorzaken of tot een nieuwe trilling gevoelige functie.

Conclusie

Het aspect trillingen vormt geen belemmering voor het vergunnen van de activiteiten waar onderhavig document op toe ziet.

4.11 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Het 20 kV inkoopstation is via de bestaande - met de omgeving afgestemde - rijroute naar de pekelwinningsinrichting te bereiken. De pekelwinningsinrichting en het 20 kV inkoopstation worden ontsloten via de Zoutweg. De rijroute en het aantal transporten in de operationele fase wijzigingen niet ten opzichte van opzichte van de vergunde situatie.

Het 20 kV inkoopstation betreft een onbemande installatie, er is geen sprake van personeel dat permanent aanwezig is. Alleen bij onderhoud kunnen enkele personen aanwezig zijn.

Conclusie

Het aspect verkeer vormt geen belemmering voor het vergunnen van de activiteiten waar onderhavig document op toe ziet.


4.12 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de relevante milieueffecten van de aangevraagde milieubelastende activiteit beoordeeld. De conclusie hierbij is dat de voorgenomen verandering niet leidt tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu zoals bedoeld in artikel 10.24 lid 4 van het Omgevingsbesluit (Ob). Op basis hiervan kan de reguliere voorbereidingsprocedure worden toegepast.




5 Bijlagen

Bijlage 1 – Inrichtingstekening beoogde situatie

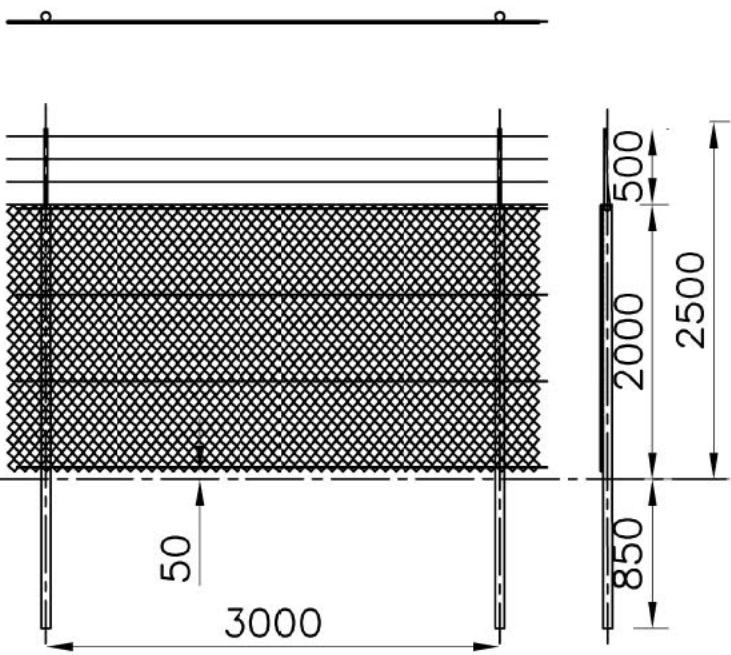

Gaashekwerk met rechte draadpunthouder
Kleur:RAL7030 Steen Grijs (leverancier n.t.b)

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente : 1115
Perceel: 1085

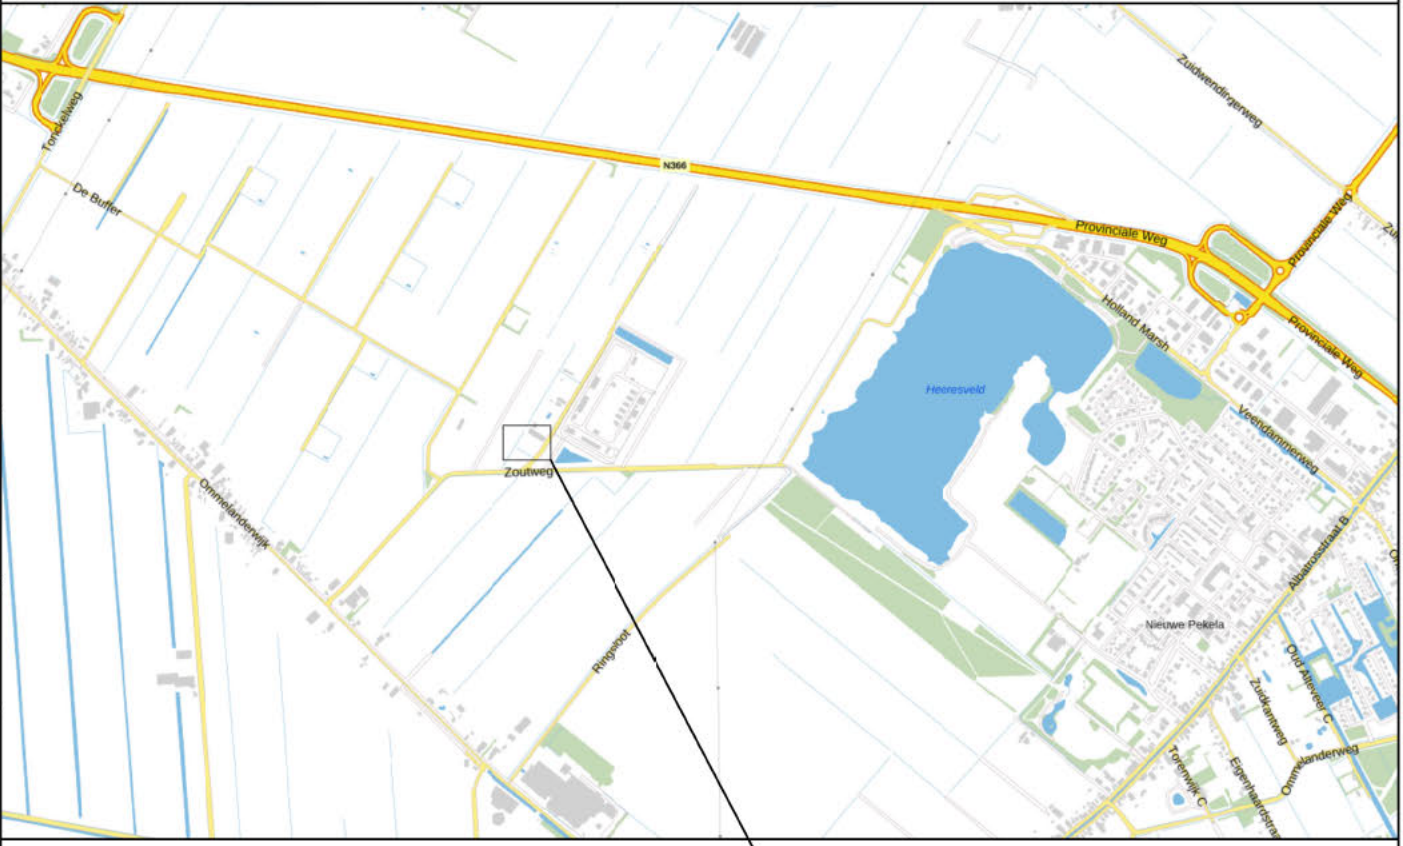

Worley Number 216041-62887-CI-DPP-02001
Client Number -

4	31-07-2026	FD (Aanpassing inkoopstation en bedrijfsplaatsvloer)	5:12.e			
3	23-03-2026	ISSUE FOR DESIGN				
2	03-03-2026	ISSUE FOR APPROVAL				
1	12-02-2026	FOR CLIENT REVIEW				
Rev	Issue Date	Revision Description	Prepared By	Checked By	Disc Appr By	Proj Appr By

loc. no. 1st. dpt.

process / -unit

item code / log no.

project no.

A

size

Higher reference doc. no.

part no.

title

Inkoopstation Enexis

Location Plan

fact./fact. dept: Nobian Industrial Chemicals B.V.

project: 20kV Enexis Substation

scale 1:100

dimensions in mm

Am. proj. separate partial

doc. type

abbr.


location doc. no.

size I doc. no.

sh.


© Nobian Delijz, Doolsterham 4, 3932GJ Delfzijl, The Netherlands

07-16-39

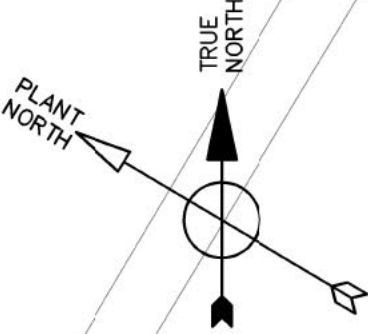






Bijlage 2 – Impressie 20 kV inkoopstation

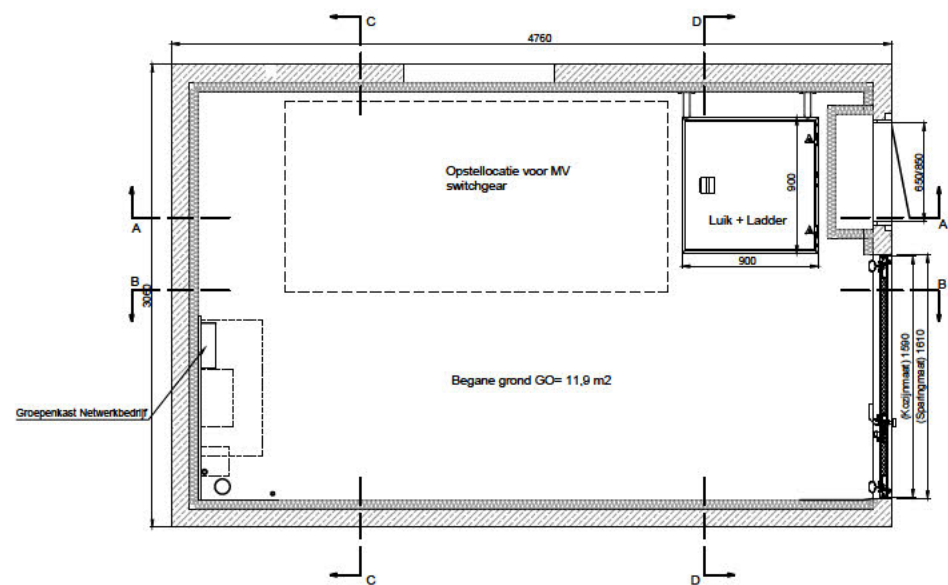


Begane grond
Schaal 1:50

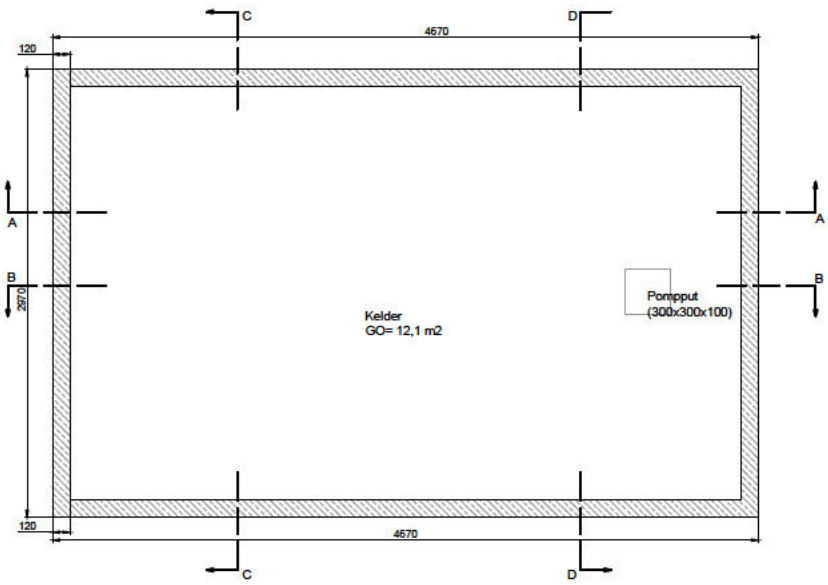


Kelder
Schaal 1:50

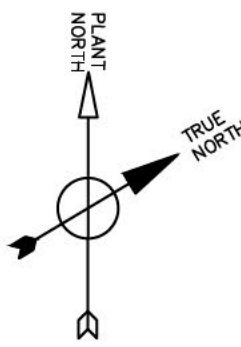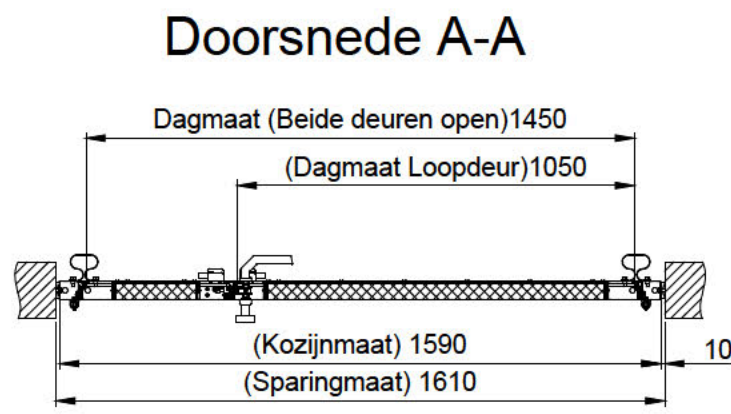


Doorsnede B-B

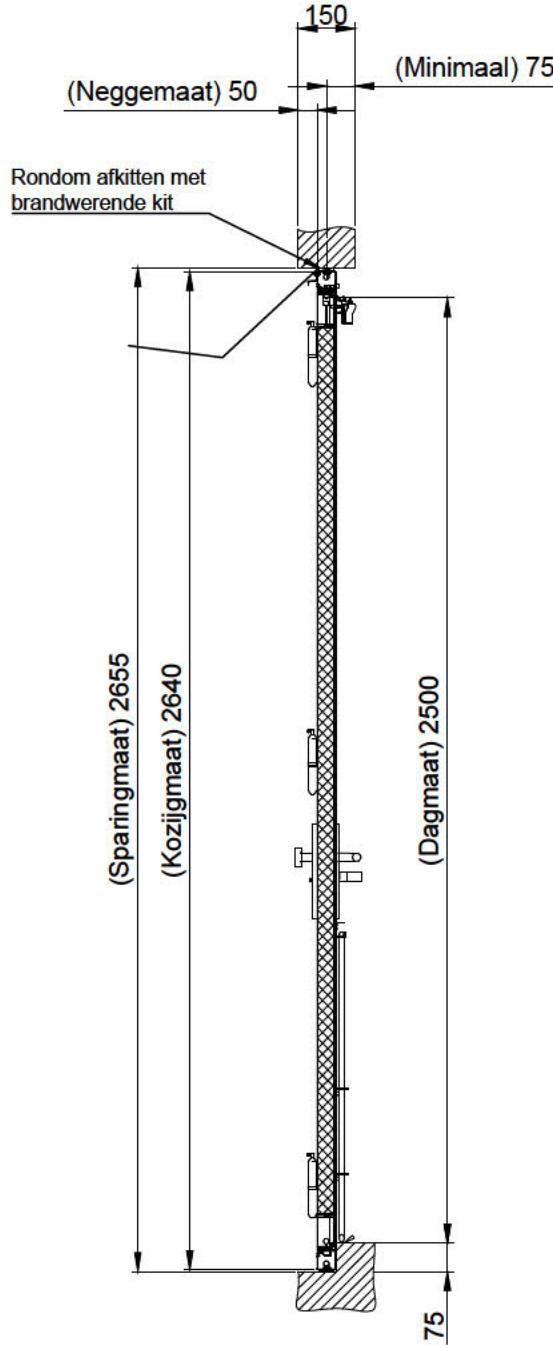


Deur
Schaal 1:20

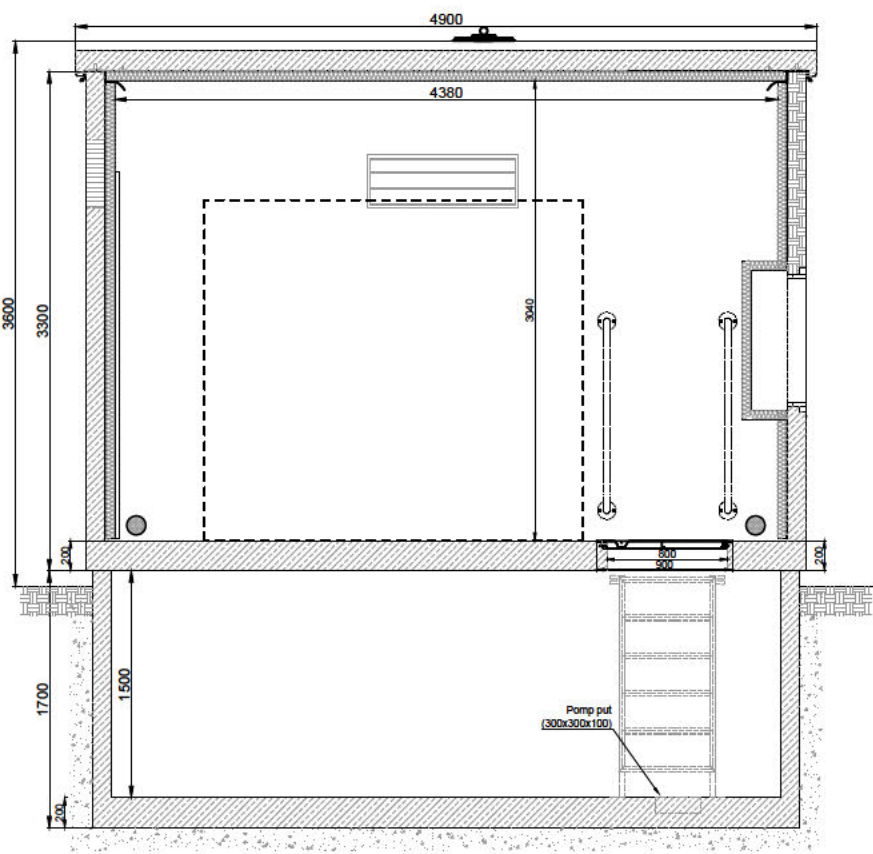


Doorsnede A-A
Schaal 1:50

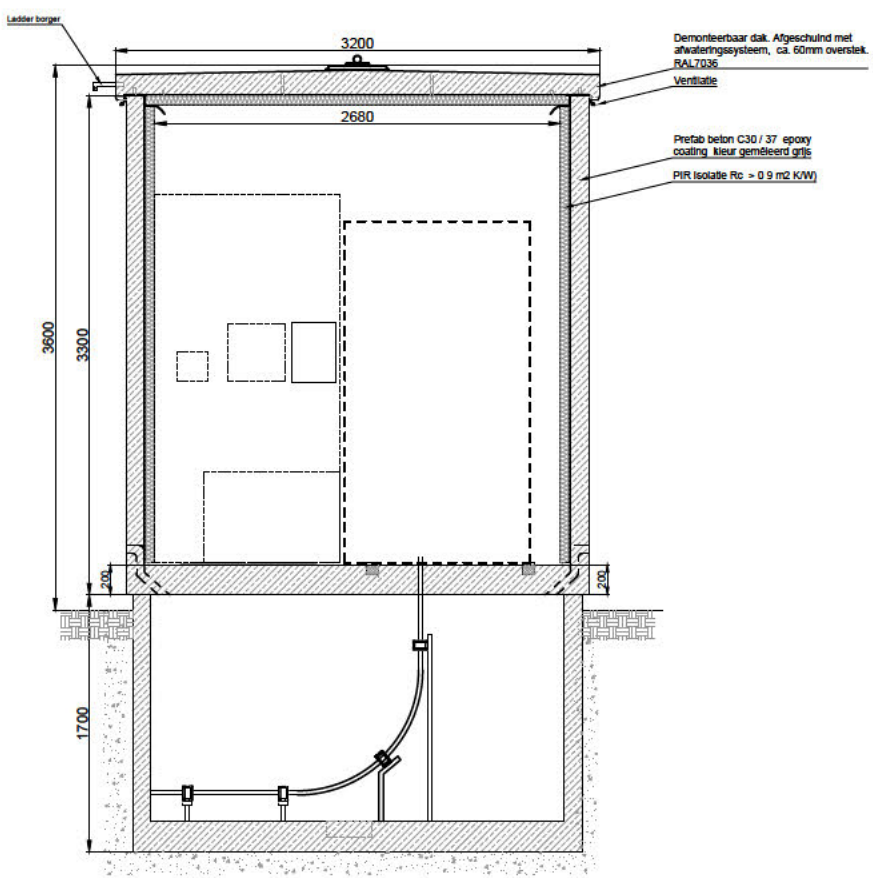


Doorsnede C-C
Schaal 1:50

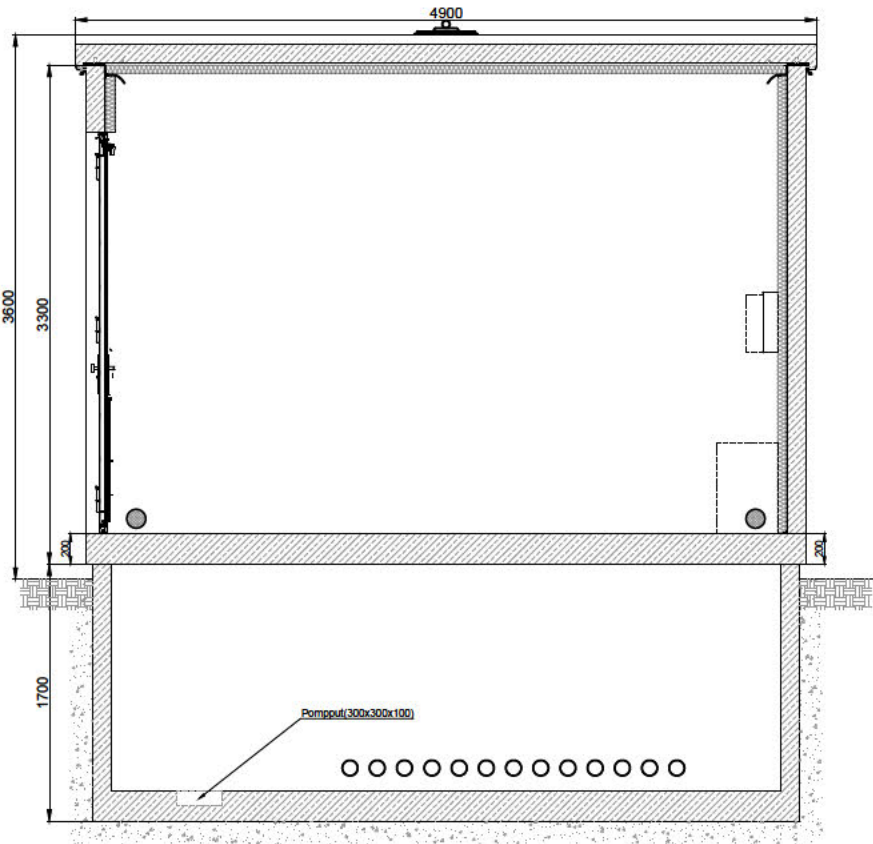


Doorsnede B-B
Schaal 1:50

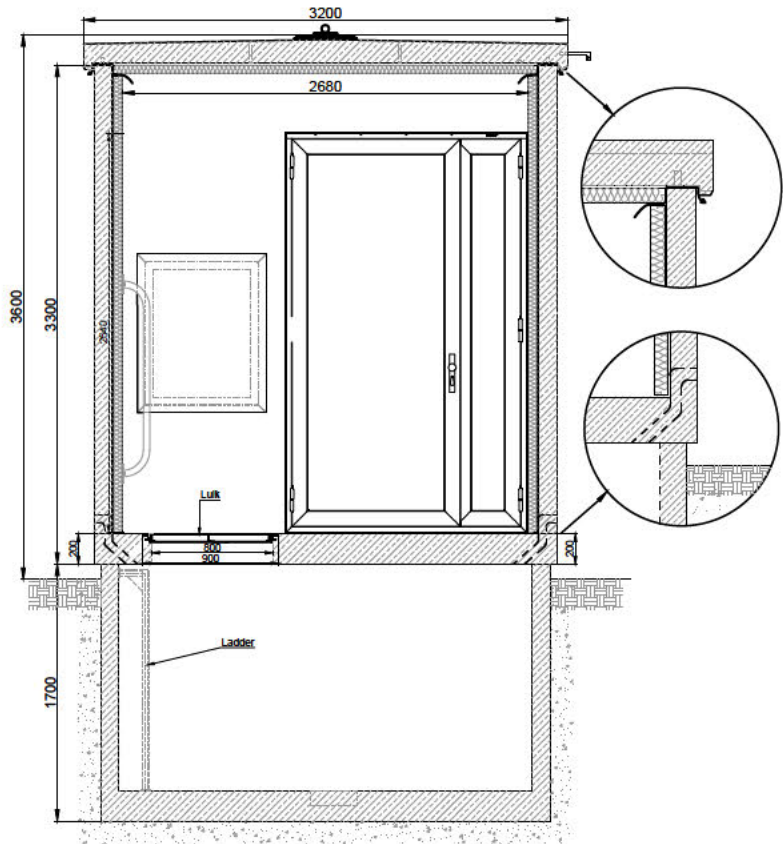


Doorsnede D-D
Schaal 1:50

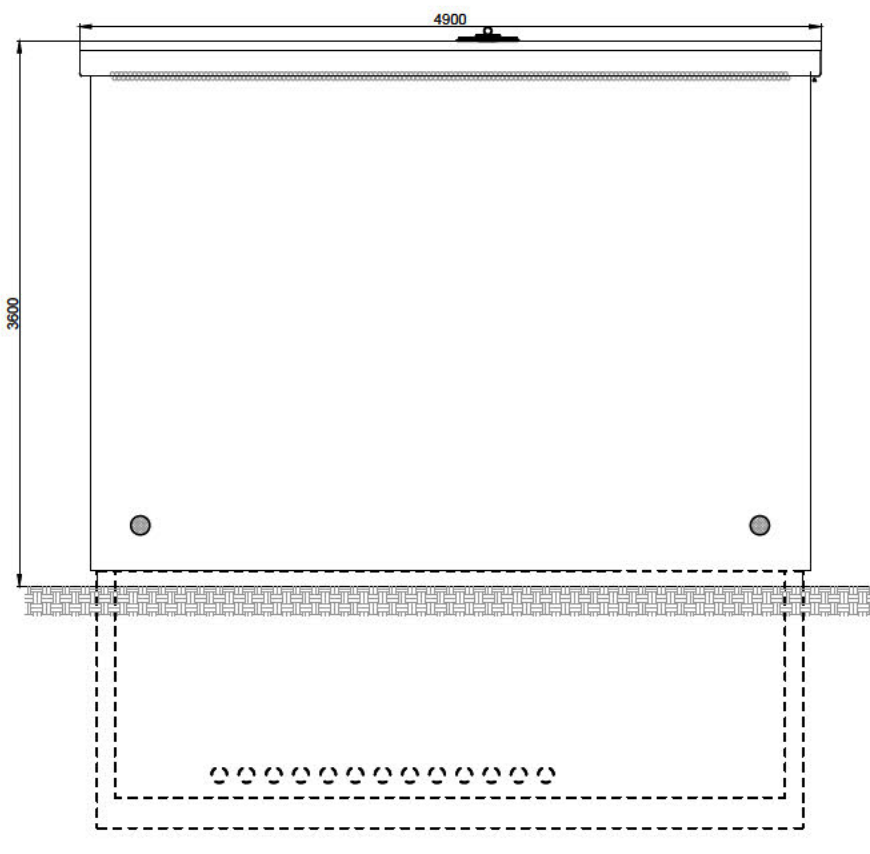


Westgevel
Schaal 1:50

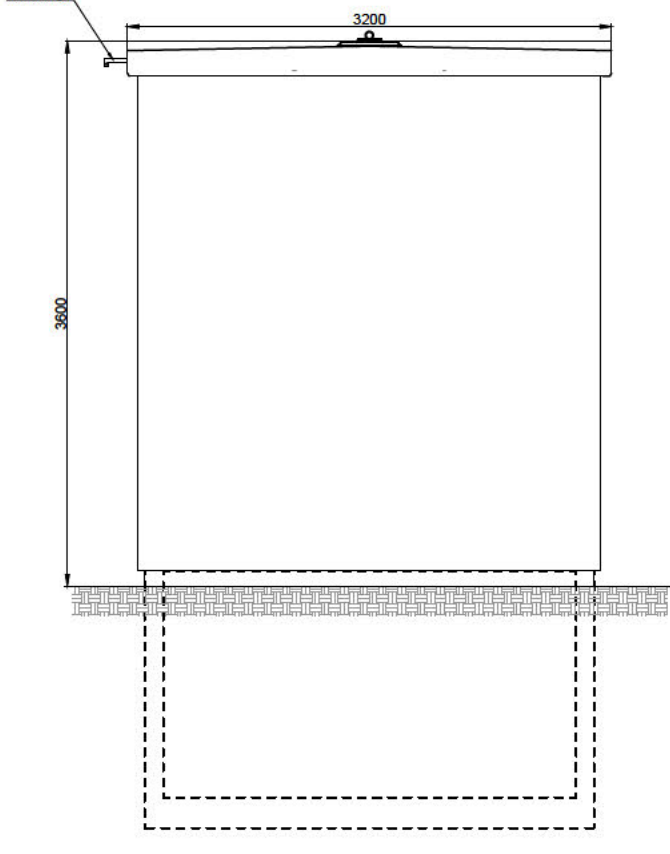

Noordgevel
Schaal 1:50

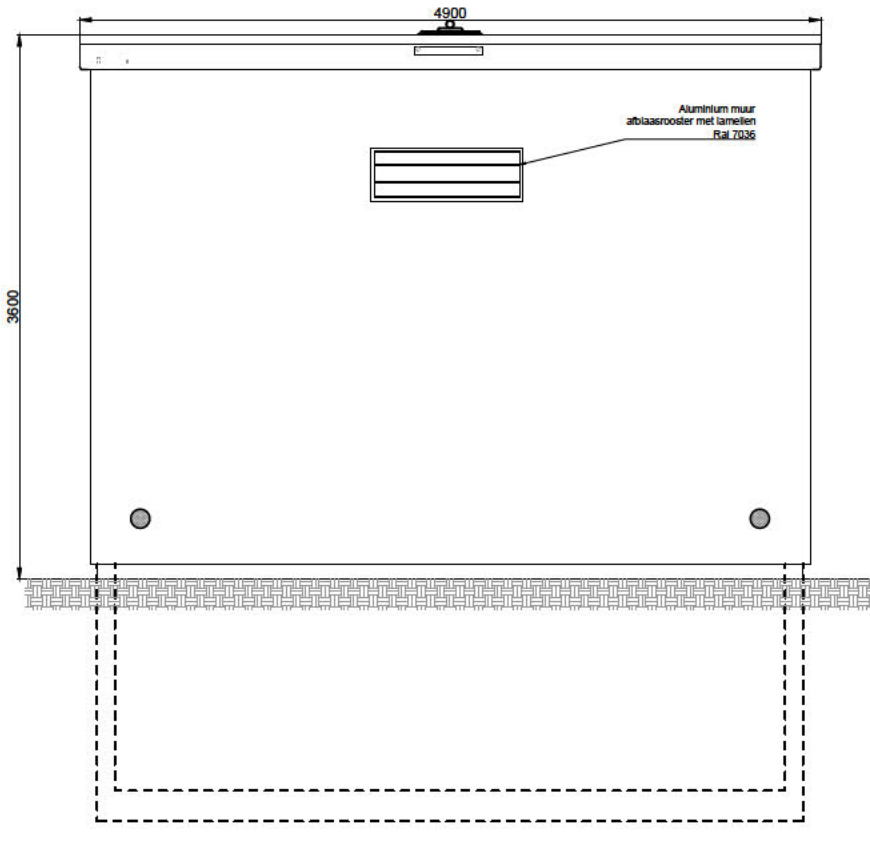

Oostgevel
Schaal 1:50

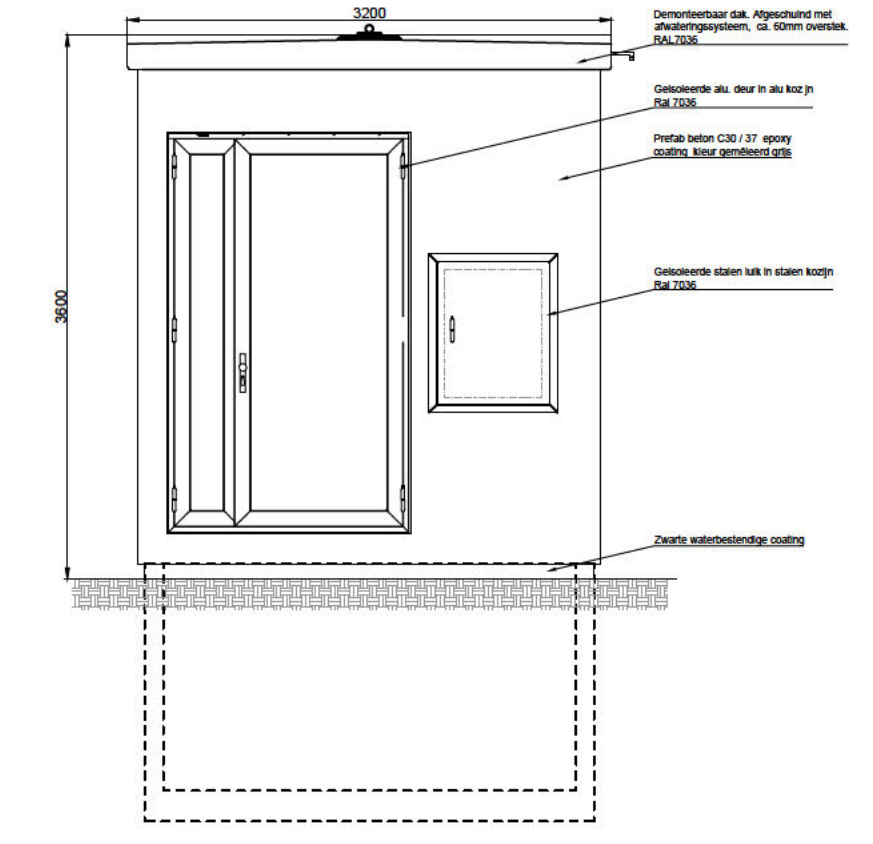

Zuidgevel
Schaal 1:50

- Prefab Beton
- Isolatie
- Maagveld



Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente : 1115
Perceel: 1085

Lichte industrie functie
Geen verblijfsgebied
Totaal GO= 24 m2
Gebouw is niet geconditioneerd. Muur radiator
met thermostaat tbv vorst vrij houden.
Voor plot zie tekening: 216041-62887-CI-DPP-02001

WorleyNumber: 216041-62887-CI-DGA-02001
Client Number: -

Rev	Issue Date	Revision Description	Prepared by	Checked by	Disc. by	Appr. by	Proj. by
1	30-07-2026	IFI					

fact. no.	kt. qst	processgr./-unit	itemcode/tag no.	project no.	size	higher reference doc. no.	part no.
Inkoopstation Enexis General arrangement							
fact./fact. dept: Nobian Industrial Chemicals B.V. project: 20kV Enexis Substation							
scale	dimensions	Am. proj.	separate partial	doc. type	abbr.	location doc. no.	
1:100	in mm						
Nobian Industrial Chemicals B.V. © Nobian Delfzijl, Oostertoren 4, 9936VD Delfzijl, The Netherlands							size doc. no. A0-